

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дудл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Вид А

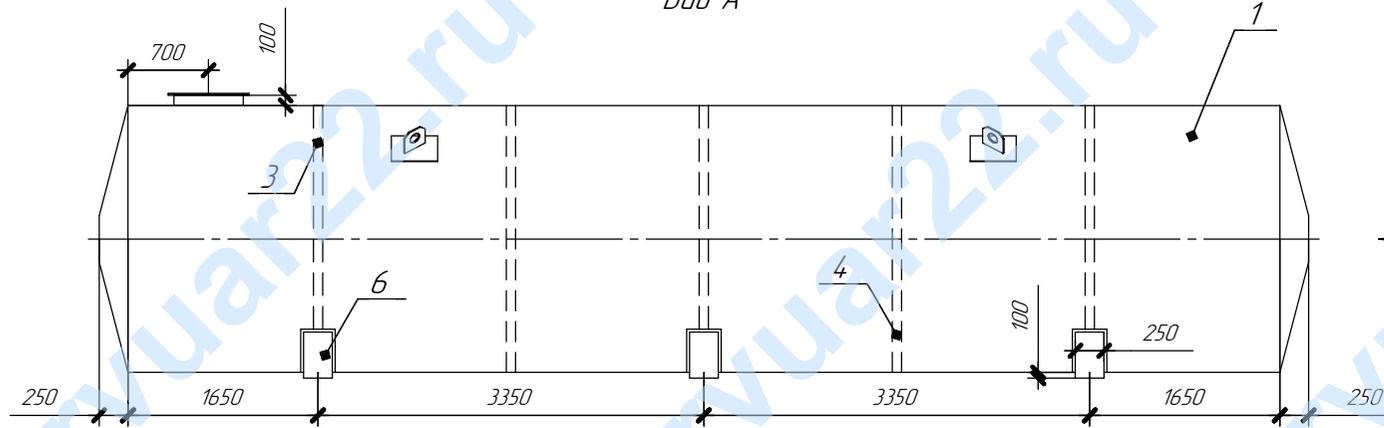

Вид Б

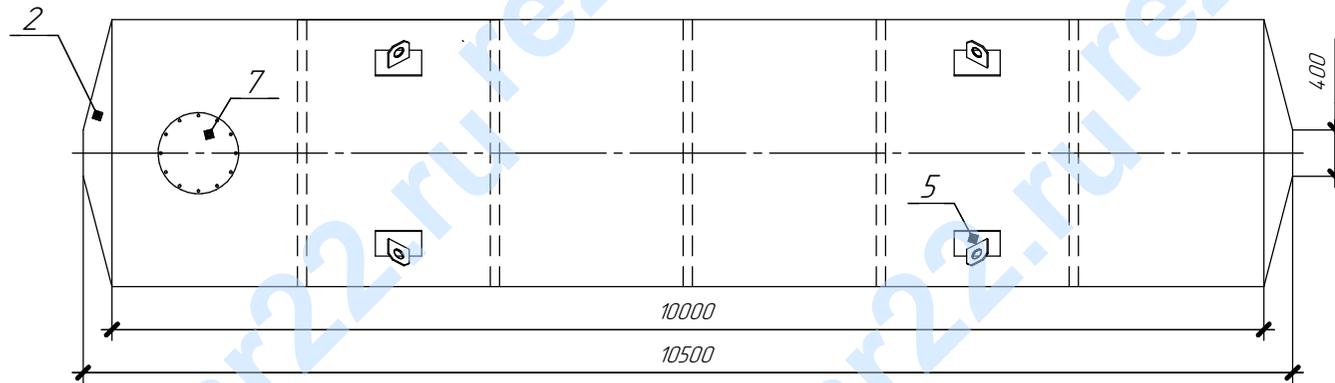

Вид В

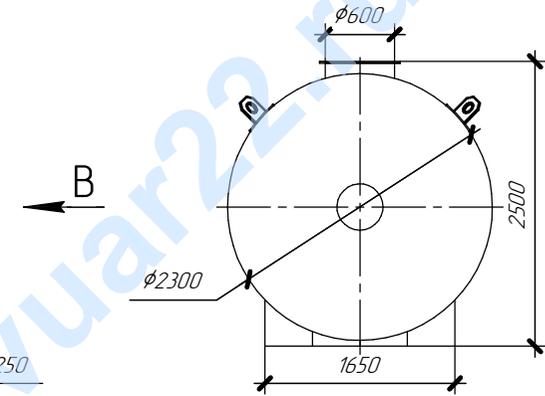

ВЕДОМОСТЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Поз.	Наименование элемента	Кол-во	Примеч.
1	Обечайка, s=4 мм.	1	
2	Днище, s=4 мм.	2	
3	Редра жесткости с распоркой, швеллер 8П.	3	
4	Кольца жесткости, швеллер 8П	2	
5	Петля.	4	
6	Лажемент	3	
7	Люк-лаз D600.	1	

1. Заводские сварные соединения - по ГОСТ 14771 - 76. Сварные швы проверить на герметичность.
2. Антикоррозийная защита выполняется в заводских условиях. Материал покрытия: наружное - грунт ГФ-021.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Резервуар стальной горизонтальный наземный объемом V=40м ³	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лит	Листов	1
Проб.						000 "ВИКИНГ"		
Т.контр.					Общий вид			
Н.контр.					Копировал _____			
Утв.					Формат А3			