

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

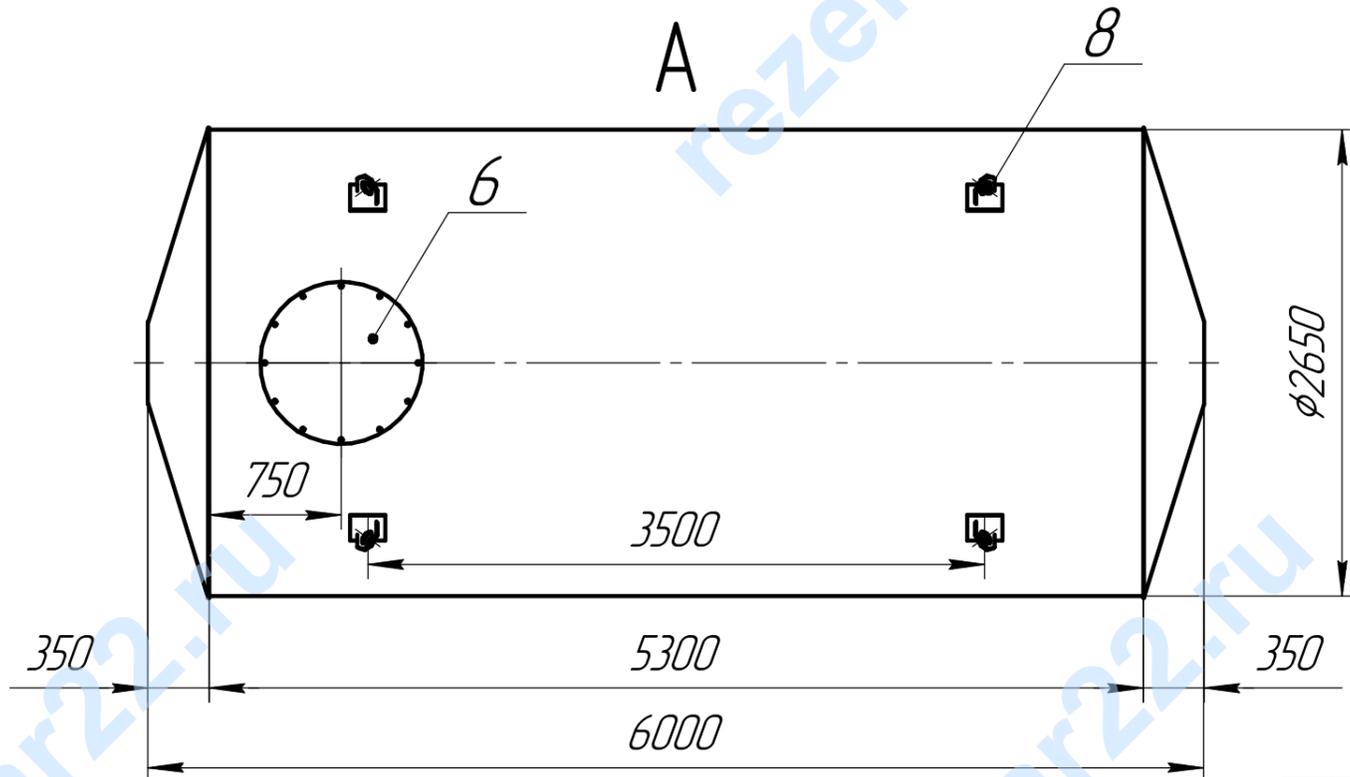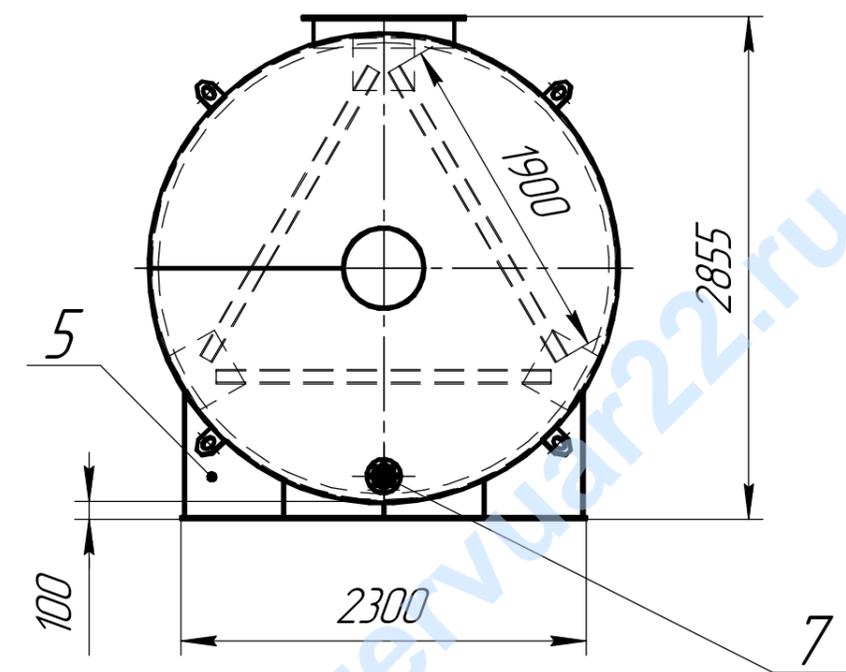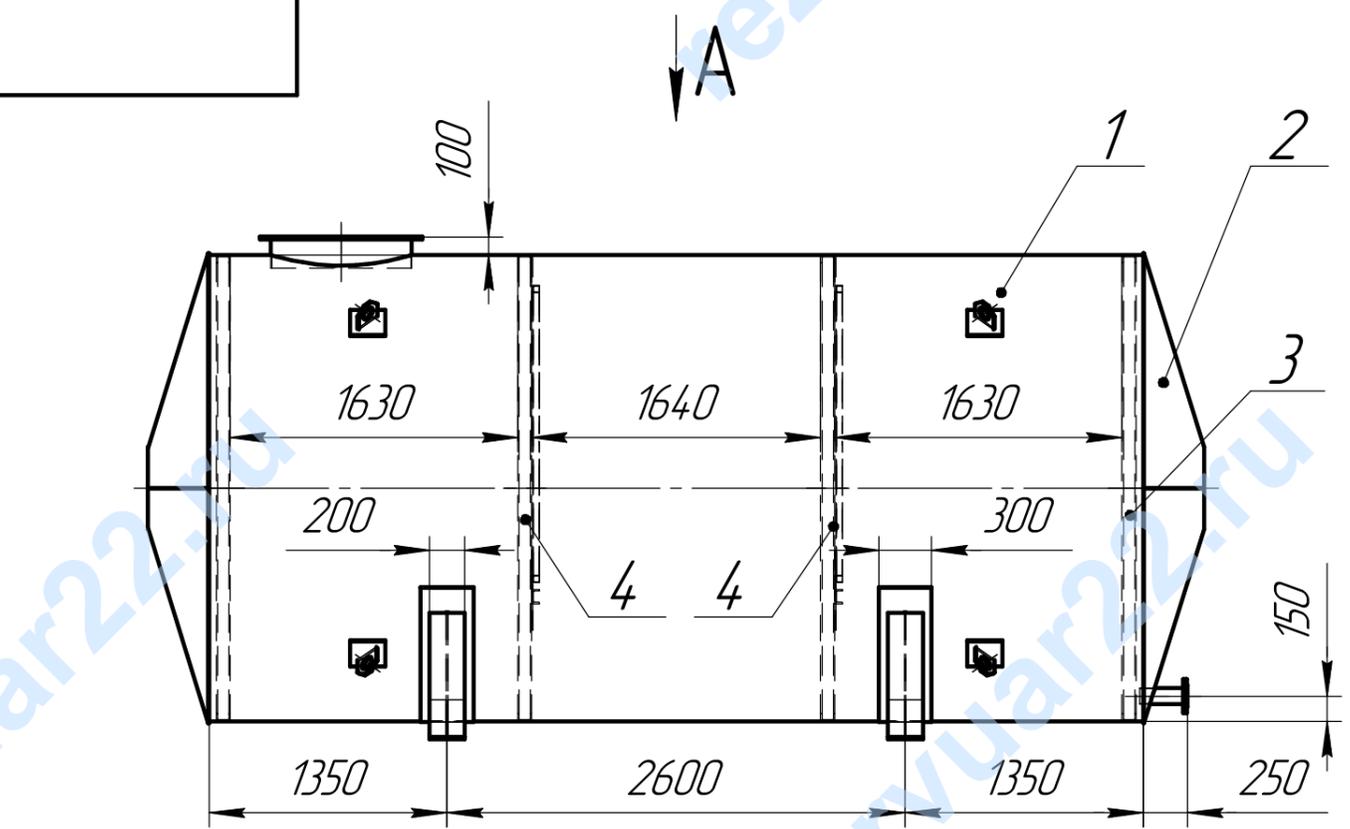

Ведомость сборочных единиц			
Поз.	Наименование элемента	Кол-во	Примеч
1	Обечайка, сталь Ст3, S=5	1	
2	Днище, сталь Ст3, S=5	2	
3	Кольцо жесткости, С8	2	
4	Кольцо жесткости с распоркой, С8	2	
5	Опора, S=12/8	2	
6	Люк-лаз ф800, S=5/12/5	1	
7	Патрубок Ду80 Руб	1	
8	Петля строповочная	8	

Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата	Резервуар горизонтальный стальной объемом 30м ³	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							2866,23	1:40
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						Общий вид		
Н.контр.					ООО "ВИКИНГ"			
Утв.					Копировал			
						Формат А3		

1. Заводские сварные соединения - по ГОСТ 14 771 - 76
Сварные швы проверить на герметичность.
2. Антикоррозийная защита выполняется в заводских условиях.
Материал покрытия наружное - грунт ГФ-021.