

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Изм. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

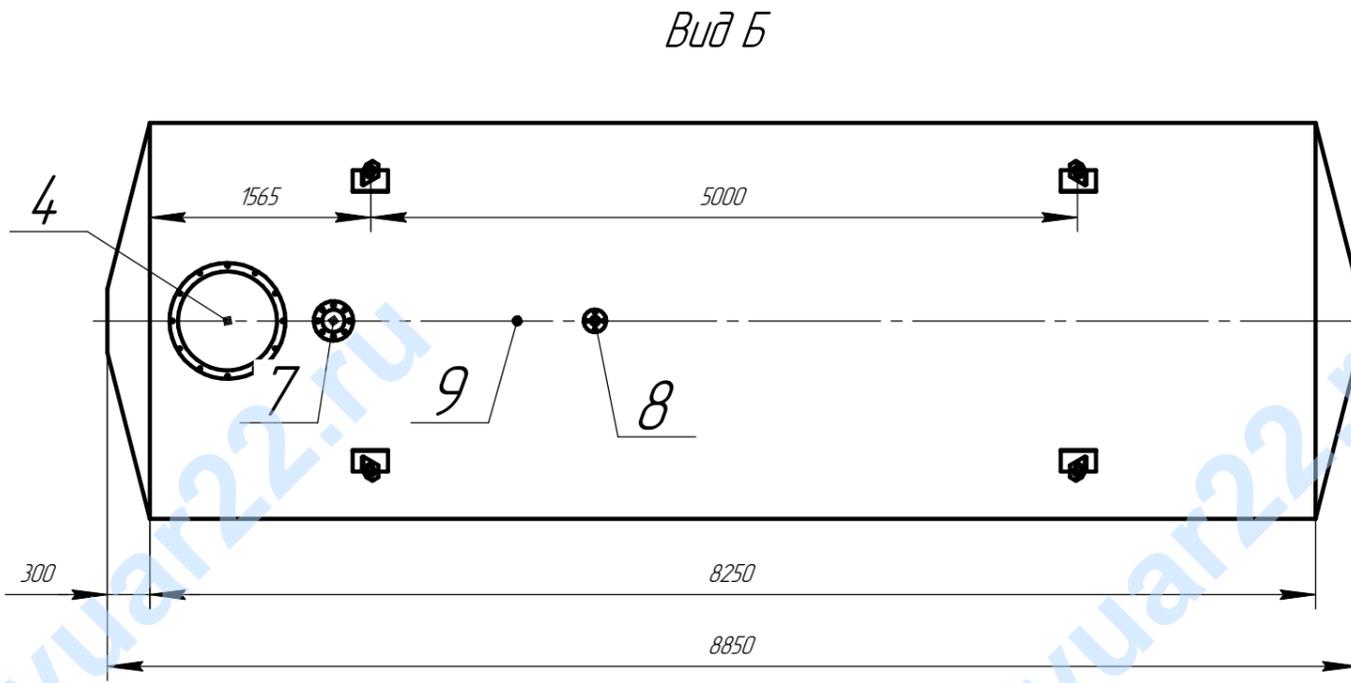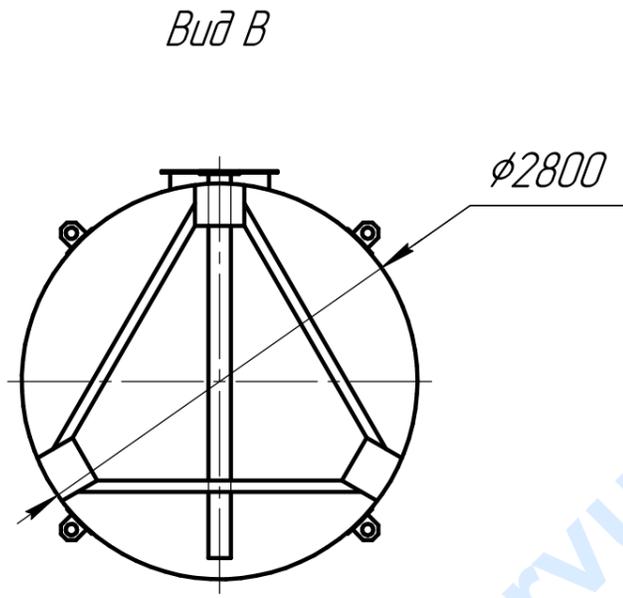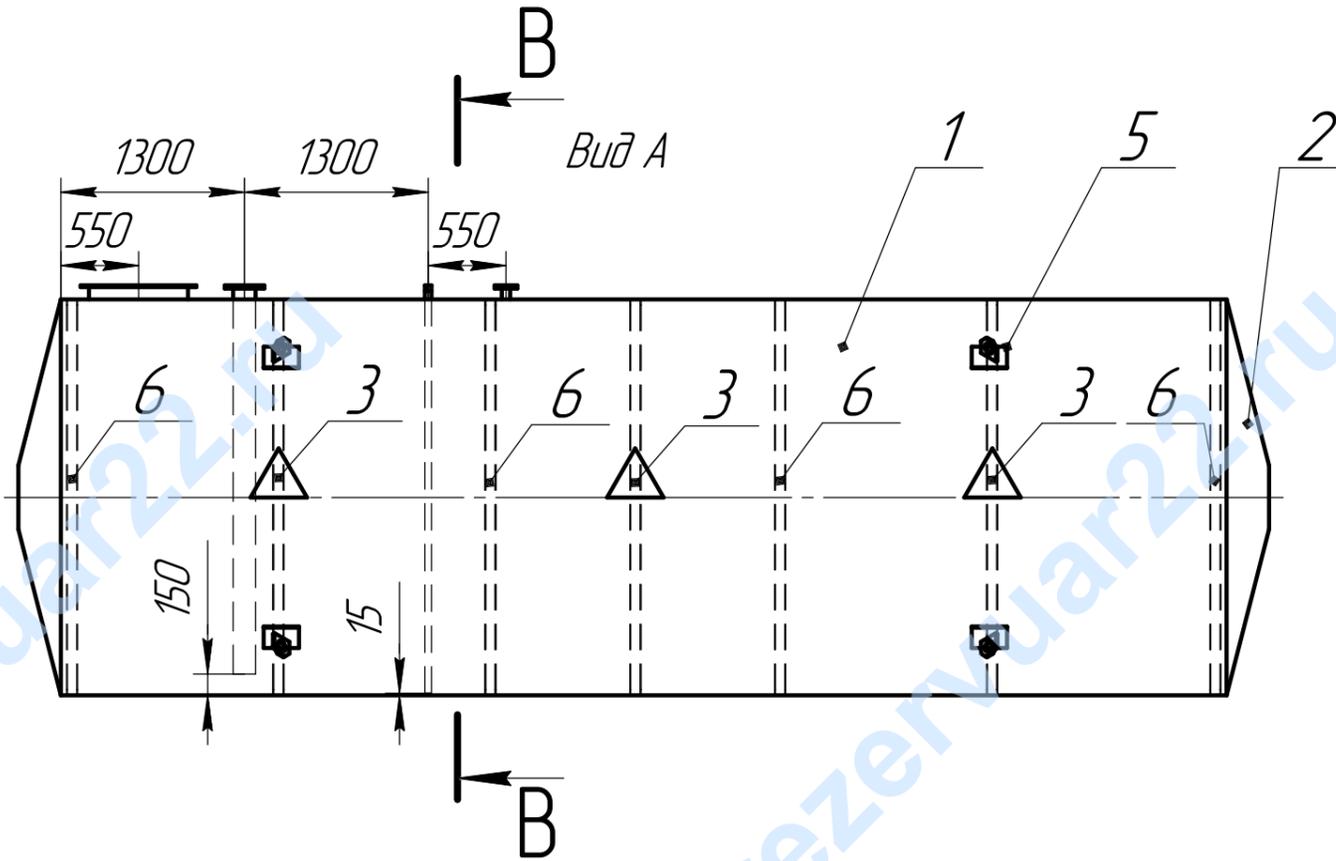

Поз.	Наименование элемента	Кол-во	Примеч
1	Обечайка наружная, s=6 мм Сталь 09Г2С	1	
2	Днище, s=6 мм Сталь 09Г2С	2	
3	Кольца жесткости с распоркой, швеллер 8п	3	
4	Люк-лаз D=700	1	
5	Рым строповачный	4	
6	Кольца жесткости, швеллер 8п	4	
7	Замерная труба	1	DN150, Pn6
8	Дыхательная линия	1	DN50, Pn6
9	Линия одесшламливания с резьбовой заглушкой	1	DN50

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата	Резервуар горизонтальный стальной наземный объемом 50 м³	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						Общий вид		
Н.контр.					000 "ВИКИНГ"			
Утв.					Копировал			
						Формат А3		

1. Заводские сварные соединения – по ГОСТ 14 771 – 76  
Сварные швы проверить на герметичность.  
2. Антикоррозийная защита выполняется в заводских условиях.  
Материал покрытия наружного – грунт ГФ-021.