

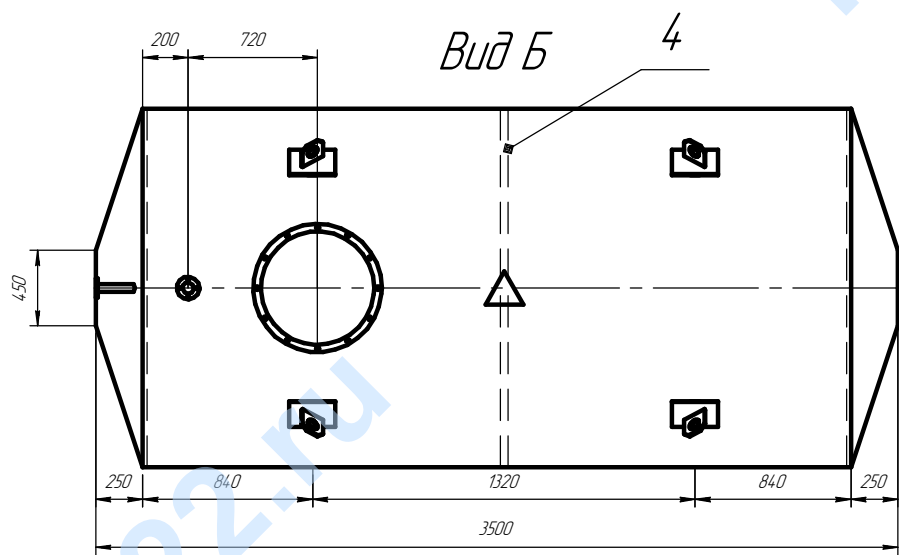
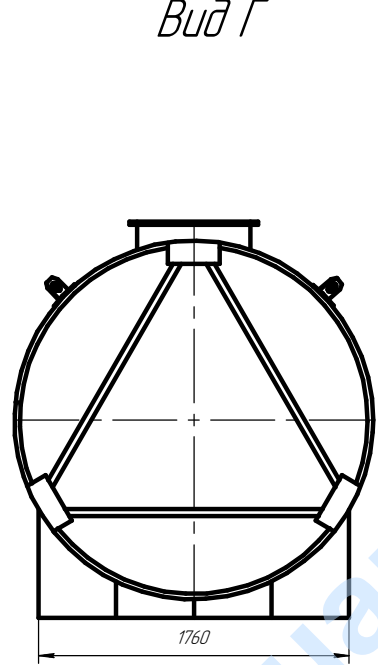
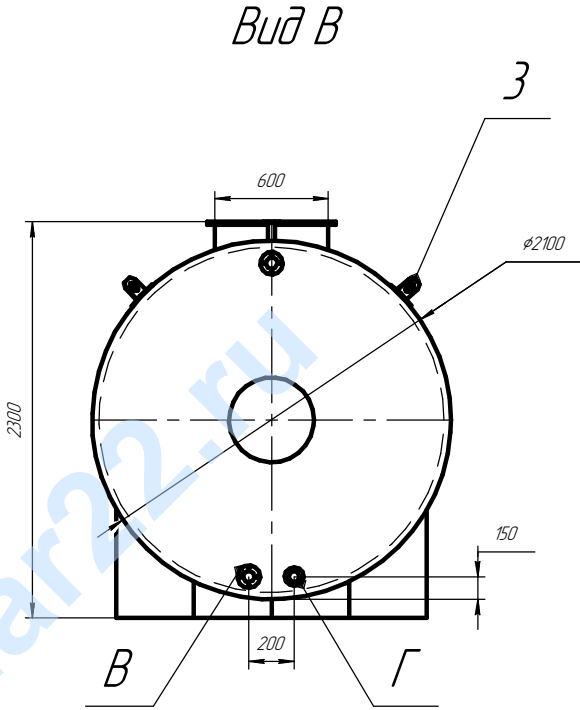
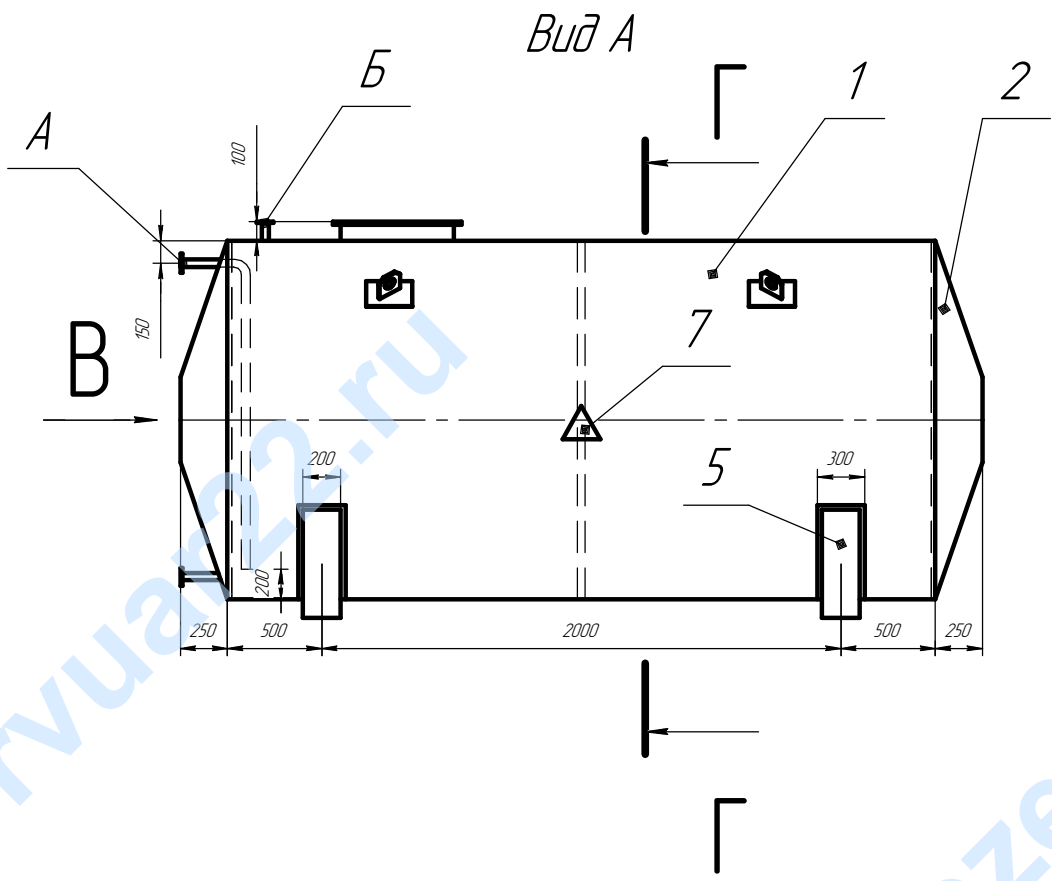


Таблица штуцеров			
Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
А	Линия DN50	1	
Б	Линия DN50	1	
В	Линия DN32	1	
Г	Линия DN25	1	

Ведомость сборочных единиц			
Поз.	Наименование элемента	Кол-во	Примеч.
1	Обечайка наружная, s=4мм Сталь СтЗ	1	
2	Днище, s=4мм Сталь СтЗ	2	
3	Рым строповочный	4	
4	Кольцо жесткости, швеллер 8п	2	
5	Ложемент	2	
6	Люк-лаз D=600, h=100	1	
7	Кольцо жесткости с распоркой, швеллер 8п	1	

1. Заводские сварные соединения – по ГОСТ 14 771 – 76
Сварные швы проверить на герметичность.
2. Антикоррозионная защита выполняется в заводских условиях.
Материал покрытия наружного – грунт ГФ-021.
Материал покрытия внутреннего – грунт ЦВЭС.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Резервуар стальной горизонтальный наземный одностенный объемом V=10м ³			
Разраб.								
Пров.					Общий вид			
Т.контр.								
Н.контр.					ООО "ВИКИНГ"			
Утв.								
Копировал					Формат А3			