

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

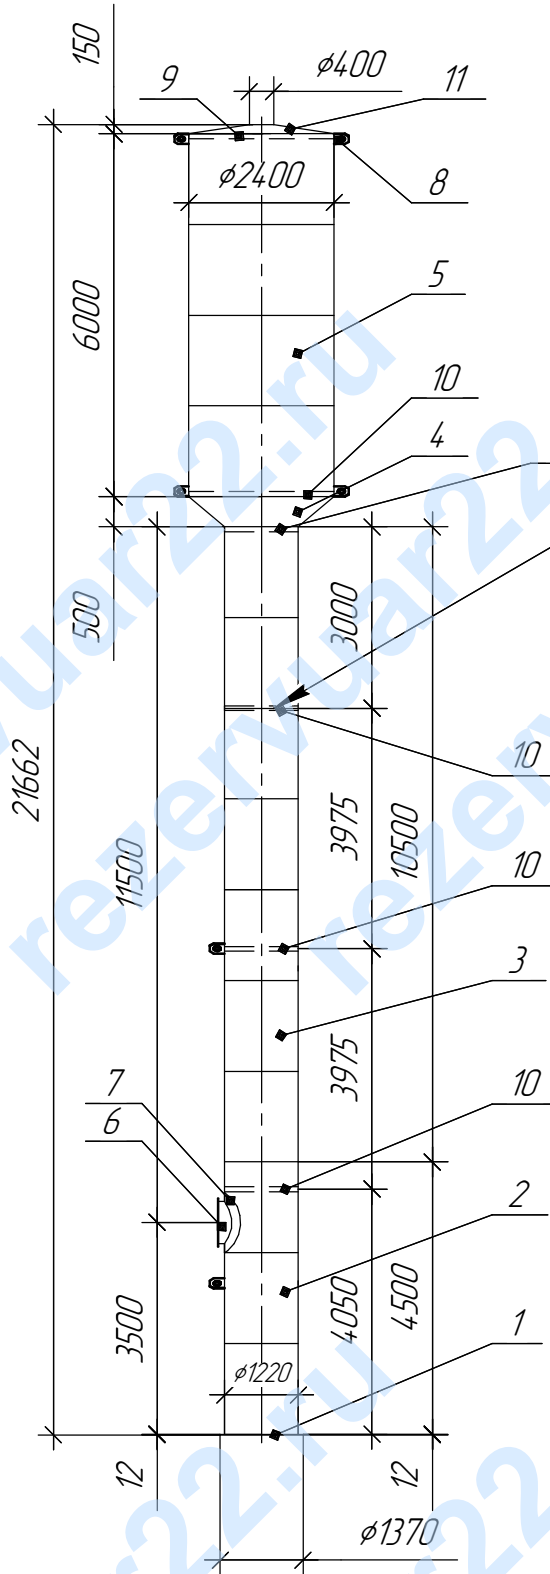

ВЕДОМОСТЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ			
Поз.	Наименование элемента	Кол-во	Примеч.
1	Основание, S=12мм, ϕ 1370 мм.	1	
2	Ствол, s=5 мм, l=4500 мм.	1	
3	Ствол, s=4 мм, l= 10500 мм.	1	
4	Конус, s=4 мм.	1	
5	Обечайка, s=4 мм, l=6000 мм.	1	
6	Люк D700, s=5/8 мм.	1	
7	Усиленная пластина, s=5 мм.	1	
8	Петля, s=16 мм.	6	
9	Ребра жесткости с распоркой, швеллер 8П.	1	
10	Кольцо жесткости, швеллер 8П	5	
11	Крыша, s=3 мм.	1	

1. Заводские сварные соединения – по ГОСТ 14771 – 76.

Сварные швы проверить на герметичность.

2. Антикоррозийная защита выполняется в заводских условиях.

Материал покрытия: наружное – грунт ГФ-021.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Водонапорная башня
V=50м³

Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

ООО "ВИКИНГ"